

Протокол лабораторных исследований

№ 7вп-19вп-1:2-П/12.18 от «24» декабря 2018 год

1. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина ул. Драгунского п. Дубровка)
Код пробы (образца) – 7вп-1:2-П/12.18

2. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина д. Новый Свет)
Код пробы (образца) – 8вп-1:2-П/12.18

3. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина д. Карловка)
Код пробы (образца) – 9вп-1:2-П/12.18

4. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина 1-й микрорайон п. Дубровка)
Код пробы (образца) – 10вп-1:2-П/12.18

5. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина сельхозтехника п. Дубровка)
Код пробы (образца) – 11вп-1:2-П/12.18

6. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина ул. 324 Дивизии п. Дубровка)
Код пробы (образца) – 12вп-1:2-П/12.18

7. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина ул. Октябрьская п. Дубровка)
Код пробы (образца) – 13вп-1:2-П/15.18

8. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина 3-й микрорайон п. Дубровка)
Код пробы (образца) – 14вп-1:2-П/12.18

9. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина п. Дубровка АЗС)
Код пробы (образца) – 15вп-1:2-П/12.18

10. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина д. Немерь)
Код пробы (образца) – 16вп-1:2-П/12.18

Протокол № 7вп-19вп-1:2-П/12.18 от 24.12.2018г. распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.
Полное или частичное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения руководителя
ИЛЦ (заместителя руководителя ИЛЦ) запрещена.

11. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина д. Липовка)

Код пробы (образца) –

17вп-1:2-П/12.18

12. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина д. Давыдчи)

Код пробы (образца) –

18вп-1:2-П/12.18

13. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина д. Дубровка)

Код пробы (образца) –

19вп-1:2-П/12.18

Заявитель (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, юридический или адрес проживания): Брянская обл., п. Дубровка ул. Победы, д. 2
МУП Дубровского городского поселения «Водоканал Дубровский»

Место отбора: РФ Брянская обл., Дубровский район,

Дата и время отбора пробы (образца) 20.12.2018г. 10-00

Акт отбора 20.12.2018г.

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ 20.12.2018г. 15-00

Причина отбора: договор № 303 от 13.12.2018г.


Цель исследований: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

НД, в соответствии с которой отобрана проба (образец): ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 56237-14


Условия транспортировки и хранения: спец. автотранспорт, лабораторная посуда, термосумка (t при доставке +4 °C)

Дополнительные сведения:

Лицо, ответственное за оформление данного протокола Щербакова У.А.
Ф.И.О.


подпись

Руководитель (заместитель) ИЛЦ


Л.М. Мясникова



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Наименование пробы (образца): вода централизованного питьевого водоснабжения (скважина)
Код пробы (образца): 7вп-1:2-П/12.18
2. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 20.12.2018г. 15-30
3. Регистрационный № 1
4. Объем (масса, количество) пробы (образца), поступившей на исследование: 3,0 л

Средства измерений:

Наименование	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке:	Срок поверки	Условия проведения исследований (испытаний)
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01	0500851	528993	от 14.11.2018г. до 13.11.2020г.	Температура – 22,8°C Влажность – 39,1% Атм. д. - 741,9мм.рт.ст.
Анализатор жидкости «Эксперт-001»	4542	2-11510	от 16.08.2018г. до 15.08.2019г.	Температура – 22,8°C Влажность – 39,1% Атм. д. - 741,9мм.рт.ст.
Термогигрометр, «ИВА-6А-Д»	АЕ26	АА 3431027/04013	от 21.08.2018г. до 20.08.2019г.	В местах проведения исследований (испытаний)

Результаты исследований:

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерений	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	НД на метод исследования
Органолептические показатели				
1	Запах при 20°C, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.1)
1а	Запах при 60°C, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.1)
2	Привкус, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.2)
3	Мутность, мг/дм³ (530нм)	< 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164 (п. 6)
4	Цветность, градусы	< 1,0	не более 20,0	ГОСТ 31868 (п.5)
Неорганические вещества, мг/дм³				
5	Хлориды, мг/дм³	4,9±0,7	не более 350	ГОСТ 4245 (п.2)
6	Сульфаты, мг/дм³	8,0±0,8	не более 500	ГОСТ 31940 (п.6)
7	Азот аммиака, мг/дм³	0,28±0,03	не более 1,5	ГОСТ 33045 (п.5)
8	Нитриты, мг/дм³	< 0,003	не более 3,3	ГОСТ 33045 (п.6)
9	Нитраты (по NO3), мг/дм³	< 0,1	не более 45,0	ГОСТ 33045 (п.9)
10	Железо, мг/дм³	0,12±0,03	не более 0,3	ГОСТ 4011 (п.2)
11	Фториды, мг/дм³	0,63±0,09	не более 1,5	ГОСТ 4386 (п.1)
12	Медь, мг/дм³	< 0,02	не более 1,0	ГОСТ 4388 (п.2)
13	Марганец, мг/дм³	< 0,01	не более 0,1	ГОСТ 4974 (п.6)
Обобщенные показатели				
14	Водородный показатель, pH	7,70 ± 0,2	6,0 – 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
15	Окисляемость перманганатная, мг/дм³	2,08±0,62	не более 5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154
16	Жесткость общая, °Ж	4,41±0,66	7,0	ГОСТ 31954 (п.4)
17	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм³	225,0±22,5	1000	ГОСТ 18164

< 0,58; < 1,0; < 0,003; < 0,1; < 0,02; < 0,01 – ниже предела определения

Дата оформления результатов исследования: 24.12.2018г.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям	Терехова Г.С.	

Заведующая отделом лабораторного контроля –
врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям:
М.П.

Е.И. Кротова

общее количество страниц: 28 страница 3

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Код образца (пробы):

7ВП-1:2-П/12.18

3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 20.12.18 15.30

Микробиологические исследования

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
8	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	0	не более 50	КОЕ в 1мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	КОЕ в 100мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	КОЕ в 100мл

Дата оформления результатов исследований: 21.12.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Жигунова Г.Н.	

Заведующая отделом лабораторного контроля - врач по санитарно-гигиеническим исследованиям



Е. И. Кротова

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в м. П. городе Жуковка Брянской области»

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Общее количество страниц:

28 страница 4

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Наименование пробы (образца): вода централизованного питьевого водоснабжения (скважина)

Код пробы (образца): 8вп-1:2-П/12.18

2. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 20.12.2018г. 15-30

3. Регистрационный № 2

4. Объем (масса, количество) пробы (образца), поступившей на исследование: 3,0 л

Средства измерений:

Наименование	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке:	Срок поверки	Условия проведения исследований (испытаний)
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01	0500851	528993	от 14.11.2018г. до 13.11.2020г.	Температура – 22,8°C Влажность – 39,1% Атм. д. - 741,9мм.рт.ст.
Анализатор жидкости «Эксперт-001»	4542	2-11510	от 16.08.2018г. до 15.08.2019г.	Температура – 22,8°C Влажность – 39,1% Атм. д. - 741,9мм.рт.ст.
Термогигрометр, «ИВА-6А-Д»	АЕ26	АА 3431027/04013	от 21.08.2018г. до 20.08.2019г.	В местах проведения исследований (испытаний)

Результаты исследований:

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерений	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	НД на метод исследования
Органолептические показатели				
1	Запах при 20°C, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.1)
1а	Запах при 60°C, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.1)
2	Привкус, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.2)
3	Мутность, мг/дм³ (530нм)	0,74±0,15	не более 1,5	ГОСТ Р 57164 (п. 6)
4	Цветность, градусы	< 1,0	не более 20,0	ГОСТ 31868 (п.5)
Неорганические вещества, мг/дм³				
5	Хлориды, мг/дм³	5,9±0,8	не более 350	ГОСТ 4245 (п.2)
6	Сульфаты, мг/дм³	10,0±1,0	не более 500	ГОСТ 31940 (п.6)
7	Азот аммиака, мг/дм³	< 0,1	не более 1,5	ГОСТ 33045 (п.5)
8	Нитриты, мг/дм³	< 0,003	не более 3,3	ГОСТ 33045 (п.6)
9	Нитраты (по NO3), мг/дм³	< 0,1	не более 45,0	ГОСТ 33045 (п.9)
10	Железо, мг/дм³	0,17±0,04	не более 0,3	ГОСТ 4011 (п.2)
11	Фториды, мг/дм³	0,62±0,09	не более 1,5	ГОСТ 4386 (п.1)
12	Медь, мг/дм³	< 0,02	не более 1,0	ГОСТ 4388 (п.2)
13	Марганец, мг/дм³	< 0,01	не более 0,1	ГОСТ 4974 (п.6)
Обобщенные показатели				
14	Водородный показатель, pH	7,76±0,2	6,0 – 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
15	Окисляемость перманганатная, мг/дм³	2,16±0,65	не более 5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154
16	Жесткость общая, °Ж	4,46±0,67	7,0	ГОСТ 31954 (п.4)
17	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм³	258,0±25,8	1000	ГОСТ 18164

< 1,0; < 0,1; < 0,003; < 0,1; < 0,02; < 0,01 – ниже предела определения

Дата оформления результатов исследования: 24.12.2018г.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям	Терехова Г.С.	

 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Заведующая отделом лабораторного контроля –
врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям:
М.П. городе Жуковке Брянской области»

 САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

Е.И. Кротова

подпись

общее количество страниц: 28 страница 5

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Код образца (пробы):

8вп-1:2-П/12.18


3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 20.12.18 15.30

Микробиологические исследования

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
9	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	0	не более 50	КОЕ в 1мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	КОЕ в 100мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	КОЕ в 100мл

Дата оформления результатов исследований: 21.12.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Жигунова Г.Н.	

Заведующая отделом лабораторного контроля -
врач по санитарно-гигиеническим исследованиям

 Е. И. Кротова

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Наименование пробы (образца): вода централизованного питьевого водоснабжения (скважина)

Код пробы (образца): 9вп-1:2-П/12.18

2. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 20.12.2018г. 15-30

3. Регистрационный № 3

4. Объем (масса, количество) пробы (образца), поступившей на исследование: 3,0 л

Средства измерений:

Наименование	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке:	Срок поверки	Условия проведения исследований (испытаний)
Отометр электрометрический ФК-3-01	0500851	528993	от 14.11.2018г. до 13.11.2020г.	Температура – 22,8°C Влажность – 39,1% Атм. д. - 741,9мм.рт.ст.
Анализатор кислотности Эксперт-001»	4542	2-11510	от 16.08.2018г. до 15.08.2019г.	Температура – 22,8°C Влажность – 39,1% Атм. д. - 741,9мм.рт.ст.
Термогигрометр, ИВА-6А-Д»	АЕ26	АА 3431027/04013	от 21.08.2018г. до 20.08.2019г.	В местах проведения исследований (испытаний)

Результаты исследований:

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерений	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	НД на метод исследования
Органолептические показатели				
1	Запах при 20°C, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.1)
1а	Запах при 60°C, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.1)
2	Привкус, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.2)
3	Мутность, мг/дм³ (530нм)	0,79±0,16	не более 1,5	ГОСТ Р 57164 (п. 6)
4	Цветность, градусы	< 1,0	не более 20,0	ГОСТ 31868 (п.5)
Неорганические вещества, мг/дм³				
5	Хлориды, мг/дм³	6,9±1,0	не более 350	ГОСТ 4245 (п.2)
6	Сульфаты, мг/дм³	9,0±0,9	не более 500	ГОСТ 31940 (п.6)
7	Азот аммиака, мг/дм³	< 0,1	не более 1,5	ГОСТ 33045 (п.5)
8	Нитриты, мг/дм³	< 0,003	не более 3,3	ГОСТ 33045 (п.6)
9	Нитраты (по NO3), мг/дм³	< 0,1	не более 45,0	ГОСТ 33045 (п.9)
10	Железо, мг/дм³	0,18±0,05	не более 0,3	ГОСТ 4011 (п.2)
11	Фториды, мг/дм³	0,63±0,09	не более 1,5	ГОСТ 4386 (п.1)
12	Медь, мг/дм³	< 0,02	не более 1,0	ГОСТ 4388 (п.2)
13	Марганец, мг/дм³	< 0,01	не более 0,1	ГОСТ 4974 (п.6)
Обобщенные показатели				
14	Водородный показатель, pH	7,58 ±0,2	6,0 – 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
15	Окисляемость перманганатная, мг/дм³	1,92±0,58	не более 5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154
16	Жесткость общая, °Ж	4,46±0,67	7,0	ГОСТ 31954 (п.4)
17	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм³	260,0±26,0	1000	ГОСТ 18164

< 1,0; < 0,1; < 0,003; < 0,1; < 0,02; < 0,01 – ниже предела определения

Дата оформления результатов исследования: 24.12.2018г.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям	Терехова Г.С.	

Заведующая отделом лабораторного контроля – врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям: М.П.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

подпись

Е.И. Кротова

общее количество страниц: 28 страница 4

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Код образца (пробы):

9вп-1:2-П/12.18

3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 20.12.18 15.30

Микробиологические исследования

Регистр ационн ый №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенически е нормативы	Единицы измерения
10	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	0	не более 50	КОЕ в 1мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	КОЕ в 100мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	КОЕ в 100мл

Дата оформления результатов исследований: 24.12.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Жигунова Г.Н.	

Заведующая отделом лабораторного контроля -
врач по санитарно-гигиеническим исследованиям



Е. И. Кротова

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Наименование пробы (образца): вода централизованного питьевого водоснабжения (скважина)

Код пробы (образца):

10вп-1:2-П/12.18

2. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 20.12.2018г. 15-30

3. Регистрационный № 4

4. Объем (масса, количество) пробы (образца), поступившей на исследование: 3,0 л

Средства измерений:

Наименование	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке:	Срок поверки	Условия проведения исследований (испытаний)
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01	0500851	528993	от 14.11.2018г. до 13.11.2020г.	Температура – 22,8°C Влажность – 39,1% Атм. д. - 741,9мм.рт.ст.
Анализатор жидкости «Эксперт-001»	4542	2-11510	от 16.08.2018г. до 15.08.2019г.	Температура – 22,8°C Влажность – 39,1% Атм. д. - 741,9мм.рт.ст.
Термогигрометр, «ИВА-6А-Д»	АЕ26	АА 3431027/04013	от 21.08.2018г. до 20.08.2019г.	В местах проведения исследований (испытаний)

Результаты исследований:

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерений	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	НД на метод исследования
Органолептические показатели				
1	Запах при 20°C, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.1)
1а	Запах при 60°C, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.1)
2	Привкус, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.2)
3	Мутность, мг/дм³ (530нм)	< 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164 (п. 6)
4	Цветность, градусы	< 1,0	не более 20,0	ГОСТ 31868 (п.5)
Неорганические вещества, мг/дм³				
5	Хлориды, мг/дм³	4,9±0,7	не более 350	ГОСТ 4245 (п.2)
6	Сульфаты, мг/дм³	12,0±1,2	не более 500	ГОСТ 31940 (п.6)
7	Азот аммиака, мг/дм³	< 0,1	не более 1,5	ГОСТ 33045 (п.5)
8	Нитриты, мг/дм³	< 0,003	не более 3,3	ГОСТ 33045 (п.6)
9	Нитраты (по NO3), мг/дм³	< 0,1	не более 45,0	ГОСТ 33045 (п.9)
10	Железо, мг/дм³	0,10±0,03	не более 0,3	ГОСТ 4011 (п.2)
11	Фториды, мг/дм³	0,64±0,09	не более 1,5	ГОСТ 4386 (п.1)
12	Медь, мг/дм³	< 0,02	не более 1,0	ГОСТ 4388 (п.2)
13	Марганец, мг/дм³	< 0,01	не более 0,1	ГОСТ 4974 (п.6)
Обобщенные показатели				
14	Водородный показатель, pH	7,65 ± 0,2	6,0 – 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
15	Окисляемость перманганатная, мг/дм³	2,08±0,62	не более 5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154
16	Жесткость общая, °Ж	4,16±0,62	7,0	ГОСТ 31954 (п.4)
17	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм³	238,0±23,8	1000	ГОСТ 18164

< 0,58; < 1,0; < 0,1; < 0,003; < 0,1; < 0,02; < 0,01 – ниже предела определения

Дата оформления результатов исследования: 24.12.2018г.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям	Терехова Г.С.	

Заведующая отделом лабораторного контроля –
врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям:
М.П.

Е.И. Кротова

подпись

общее количество страниц: 28 страница 9

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Код образца (пробы):

10вп-1:2-П/12.18


3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 20.12.18 15.30

Микробиологические исследования

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
11	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	0	не более 50	КОЕ в 1мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	КОЕ в 100мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	КОЕ в 100мл

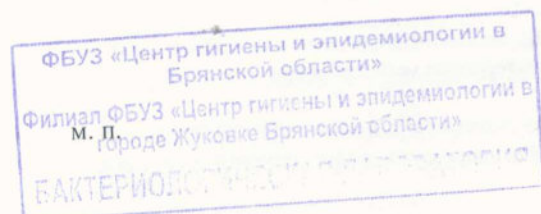
Дата оформления результатов исследований: 21.12.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Жигунова Г.Н.	

Заведующая отделом лабораторного контроля - врач по санитарно-гигиеническим исследованиям

 Е. И. Кротова



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Наименование пробы (образца): вода централизованного питьевого водоснабжения (скважина)

Код пробы (образца):

11вп-1:2-П/12.18

2. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 20.12.2018г. 15-30

3. Регистрационный № 5

4. Объем (масса, количество) пробы (образца), поступившей на исследование: 3,0 л

Средства измерений:

Наименование	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке:	Срок поверки	Условия проведения исследований (испытаний)
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01	0500851	528993	от 14.11.2018г. до 13.11.2020г.	Температура – 22,8°C Влажность – 39,1% Атм. д. - 741,9мм.рт.ст.
Анализатор жидкости «Эксперт-001»	4542	2-11510	от 16.08.2018г. до 15.08.2019г.	Температура – 22,8°C Влажность – 39,1% Атм. д. - 741,9мм.рт.ст.
Термогигрометр, «ИВА-6А-Д»	АЕ26	АА 3431027/04013	от 21.08.2018г. до 20.08.2019г.	В местах проведения исследований (испытаний)

Результаты исследований:

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерений	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	НД на метод исследования
Органолептические показатели				
1	Запах при 20°C, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.1)
1а	Запах при 60°C, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.1)
2	Привкус, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.2)
3	Мутность, мг/дм³ (530нм)	< 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164 (п. 6)
4	Цветность, градусы	< 1,0	не более 20,0	ГОСТ 31868 (п.5)
Неорганические вещества, мг/дм³				
5	Хлориды, мг/дм³	4,9±0,7	не более 350	ГОСТ 4245 (п.2)
6	Сульфаты, мг/дм³	8,0±0,8	не более 500	ГОСТ 31940 (п.6)
7	Азот аммиака, мг/дм³	< 0,1	не более 1,5	ГОСТ 33045 (п.5)
8	Нитриты, мг/дм³	< 0,003	не более 3,3	ГОСТ 33045 (п.6)
9	Нитраты (по NO3), мг/дм³	< 0,1	не более 45,0	ГОСТ 33045 (п.9)
10	Железо, мг/дм³	0,10±0,03	не более 0,3	ГОСТ 4011 (п.2)
11	Фториды, мг/дм³	0,64±0,09	не более 1,5	ГОСТ 4386 (п.1)
12	Медь, мг/дм³	< 0,02	не более 1,0	ГОСТ 4388 (п.2)
13	Марганец, мг/дм³	< 0,01	не более 0,1	ГОСТ 4974 (п.6)
Обобщенные показатели				
14	Водородный показатель, pH	7,72 ± 0,2	6,0 – 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
15	Окисляемость перманганатная, мг/дм³	2,00 ± 0,60	не более 5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154
16	Жесткость общая, °Ж	4,06 ± 0,61	7,0	ГОСТ 31954 (п.4)
17	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм³	231,0 ± 23,1	1000	ГОСТ 18164

< 0,58; < 1,0; < 0,1; < 0,003; < 0,1; < 0,02; < 0,01 – ниже предела определения

Дата оформления результатов исследования: 24.12.2018г.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям	Терехова Г.С.	

Заведующая отделом лабораторного контроля –
врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям:
М.П.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

Е.И. Кротова

подпись

общее количество страниц: 28 страница 11

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Код образца (пробы):

11вп-1:2-П/12.18


3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 20.12.18 15.30

Микробиологические исследования

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
12	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	0	не более 50	КОЕ в 1мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	КОЕ в 100мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	КОЕ в 100мл

Дата оформления результатов исследований: 21.12.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Жигунова Г.Н.	

Заведующая отделом лабораторного контроля -
врач по санитарно-гигиеническим исследованиям  Е. И. Кротова

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Наименование пробы (образца): вода централизованного питьевого водоснабжения (скважина)

Код пробы (образца):

12вп-1:2-П/12.18

2. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 20.12.2018г. 15-30

3. Регистрационный № 6

4. Объем (масса, количество) пробы (образца), поступившей на исследование: 3,0 л

Средства измерений:

Наименование	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке:	Срок поверки	Условия проведения исследований (испытаний)
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01	0500851	528993	от 14.11.2018г. до 13.11.2020г.	Температура – 22,8°C Влажность – 39,1% Атм. д. - 741,9мм.рт.ст.
Анализатор жидкости «Эксперт-001»	4542	2-11510	от 16.08.2018г. до 15.08.2019г.	Температура – 22,8°C Влажность – 39,1% Атм. д. - 741,9мм.рт.ст.
Термогигрометр, «ИВА-6А-Д»	AE26	АА 3431027/04013	от 21.08.2018г. до 20.08.2019г.	В местах проведения исследований (испытаний)

Результаты исследований:

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерений	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	НД на метод исследования
Органолептические показатели				
1	Запах при 20°C, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.1)
1а	Запах при 60°C, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.1)
2	Привкус, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.2)
3	Мутность, мг/дм ³ (530нм)	1,16±0,23	не более 1,5	ГОСТ Р 57164 (п. 6)
4	Цветность, градусы	< 1,0	не более 20,0	ГОСТ 31868 (п.5)
Неорганические вещества, мг/дм³				
5	Хлориды, мг/дм ³	4,9±0,7	не более 350	ГОСТ 4245 (п.2)
6	Сульфаты, мг/дм ³	10,0±1,0	не более 500	ГОСТ 31940 (п.6)
7	Азот аммиака, мг/дм ³	0,20±0,02	не более 1,5	ГОСТ 33045 (п.5)
8	Нитриты, мг/дм ³	< 0,003	не более 3,3	ГОСТ 33045 (п.6)
9	Нитраты (по NO ₃), мг/дм ³	< 0,1	не более 45,0	ГОСТ 33045 (п.9)
10	Железо, мг/дм ³	0,27±0,07	не более 0,3	ГОСТ 4011 (п.2)
11	Фториды, мг/дм ³	0,62±0,09	не более 1,5	ГОСТ 4386 (п.1)
12	Медь, мг/дм ³	< 0,02	не более 1,0	ГОСТ 4388 (п.2)
13	Марганец, мг/дм ³	< 0,01	не более 0,1	ГОСТ 4974 (п.6)
Обобщенные показатели				
14	Водородный показатель, pH	7,54 ± 0,2	6,0 – 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
15	Окисляемость перманганатная, мг/дм ³	2,00±0,60	не более 5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154
16	Жесткость общая, °Ж	4,21±0,63	7,0	ГОСТ 31954 (п.4)
17	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм ³	203,0±20,3	1000	ГОСТ 18164

< 1,0; < 0,003; < 0,1; < 0,02; < 0,01 – ниже предела определения

Дата оформления результатов исследования: 24.12.2018г.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям	Терехова Г.С.	

 Заведующая отделом лабораторного контроля –
врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям:

Е.И. Кротова

подпись

общее количество страниц: 28 страница 13

 М.П. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Жукотке Брянской области»
 САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ
 ЛАБОРАТОРИЯ

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Код образца (пробы):

12ВП-1:2-П/12.18


3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 20.12.18 15.30

Микробиологические исследования

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
13	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	0	не более 50	КОЕ в 1мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	КОЕ в 100мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	КОЕ в 100мл

Дата оформления результатов исследований: 21.12.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Жигунова Г.Н.	

Заведующая отделом лабораторного контроля -
врач по санитарно-гигиеническим исследованиям

 Е. И. Кротова

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Протокол № 13вп-1:2-П/12.18

1. Наименование пробы (образца): вода централизованного питьевого водоснабжения (скважина)

Код пробы (образца):

13вп-1:2-П/12.18

2. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 20.12.2018г. 15-30

3. Регистрационный № 7

4. Объем (масса, количество) пробы (образца), поступившей на исследование: 3,0 л

Средства измерений:

Наименование	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке:	Срок поверки	Условия проведения исследований (испытаний)
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01	0500851	528993	от 14.11.2018г. до 13.11.2020г.	Температура – 22,8°C Влажность – 39,1% Атм. д. - 741,9мм.рт.ст.
Анализатор жидкости «Эксперт-001»	4542	2-11510	от 16.08.2018г. до 15.08.2019г.	Температура – 22,8°C Влажность – 39,1% Атм. д. - 741,9мм.рт.ст.
Термогигрометр, «ИВА-6А-Д»	АЕ26	АА 3431027/04013	от 21.08.2018г. до 20.08.2019г.	В местах проведения исследований (испытаний)

Результаты исследований:

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерений	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	НД на метод исследования
Органолептические показатели				
1	Запах при 20°C, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.1)
1а	Запах при 60°C, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.1)
2	Привкус, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.2)
3	Мутность, мг/дм³ (530нм)	1,21±0,24	не более 1,5	ГОСТ Р 57164 (п. 6)
4	Цветность, градусы	< 1,0	не более 20,0	ГОСТ 31868 (п.5)
Неорганические вещества, мг/дм³				
5	Хлориды, мг/дм³	4,9±0,7	не более 350	ГОСТ 4245 (п.2)
6	Сульфаты, мг/дм³	13,0±1,3	не более 500	ГОСТ 31940 (п.6)
7	Азот аммиака, мг/дм³	< 0,1	не более 1,5	ГОСТ 33045 (п.5)
8	Нитриты, мг/дм³	< 0,003	не более 3,3	ГОСТ 33045 (п.6)
9	Нитраты (по NO3), мг/дм³	< 0,1	не более 45,0	ГОСТ 33045 (п.9)
10	Железо, мг/дм³	0,28±0,07	не более 0,3	ГОСТ 4011 (п.2)
11	Фториды, мг/дм³	0,63±0,09	не более 1,5	ГОСТ 4386 (п.1)
12	Медь, мг/дм³	< 0,02	не более 1,0	ГОСТ 4388 (п.2)
13	Марганец, мг/дм³	< 0,01	не более 0,1	ГОСТ 4974 (п.6)
Обобщенные показатели				
14	Водородный показатель, pH	7,61±0,2	6,0 – 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
15	Окисляемость перманганатная, мг/дм³	2,32±0,69	не более 5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154
16	Жесткость общая, °Ж	4,41±0,66	7,0	ГОСТ 31954 (п.4)
17	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм³	280,0±28,0	1000	ГОСТ 18164

< 1,0; < 0,1; < 0,003; < 0,1; < 0,02; < 0,01 – ниже предела определения

Дата оформления результатов исследования: 24.12.2018г.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям	Терехова Г.С.	

Заведующая отделом лабораторного контроля –

врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям:

М.П. городе Жуковке Брянской области
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

подпись

Е.И. Кротова

общее количество страниц: 28 страница 15

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Код образца (пробы):

13вп-1:2-П/12.18

3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 20.12.18 15.30

Микробиологические исследования

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
14	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	0	не более 50	КОЕ в 1мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	КОЕ в 100мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	КОЕ в 100мл

Дата оформления результатов исследований: 21.12.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Жигунова Г.Н.	

Заведующая отделом лабораторного контроля - врач по санитарно-гигиеническим исследованиям

Е. И. Кротова



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Наименование пробы (образца): вода централизованного питьевого водоснабжения (скважина)

Код пробы (образца):

14вп-1:2-П/12.18

2. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 20.12.2018г. 15-30

3. Регистрационный № 8

4. Объем (масса, количество) пробы (образца), поступившей на исследование: 3,0 л

Средства измерений:

Наименование	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке:	Срок поверки	Условия проведения исследований (испытаний)
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01	0500851	528993	от 14.11.2018г. до 13.11.2020г.	Температура – 22,8°C Влажность – 39,1% Атм. д. - 741,9мм.рт.ст.
Анализатор жидкости «Эксперт-001»	4542	2-11510	от 16.08.2018г. до 15.08.2019г.	Температура – 22,8°C Влажность – 39,1% Атм. д. - 741,9мм.рт.ст.
Термогигрометр, «ИВА-6А-Д»	AE26	АА 3431027/04013	от 21.08.2018г. до 20.08.2019г.	В местах проведения исследований (испытаний)

Результаты исследований:

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерений	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	НД на метод исследования
Органолептические показатели				
1	Запах при 20°C, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.1)
1а	Запах при 60°C, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.1)
2	Привкус, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.2)
3	Мутность, мг/дм³ (530нм)	1,26±0,25	не более 1,5	ГОСТ Р 57164 (п. 6)
4	Цветность, градусы	< 1,0	не более 20,0	ГОСТ 31868 (п.5)
Неорганические вещества, мг/дм³				
5	Хлориды, мг/дм³	4,9±0,7	не более 350	ГОСТ 4245 (п.2)
6	Сульфаты, мг/дм³	5,0±0,5	не более 500	ГОСТ 31940 (п.6)
7	Азот аммиака, мг/дм³	< 0,1	не более 1,5	ГОСТ 33045 (п.5)
8	Нитриты, мг/дм³	< 0,003	не более 3,3	ГОСТ 33045 (п.6)
9	Нитраты (по NO3), мг/дм³	< 0,1	не более 45,0	ГОСТ 33045 (п.9)
10	Железо, мг/дм³	0,30±0,08	не более 0,3	ГОСТ 4011 (п.2)
11	Фториды, мг/дм³	0,64±0,09	не более 1,5	ГОСТ 4386 (п.1)
12	Медь, мг/дм³	< 0,02	не более 1,0	ГОСТ 4388 (п.2)
13	Марганец, мг/дм³	< 0,01	не более 0,1	ГОСТ 4974 (п.6)
Обобщенные показатели				
14	Водородный показатель, pH	7,82 ±0,2	6,0 – 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
15	Окисляемость перманганатная, мг/дм³	2,40±0,72	не более 5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154
16	Жесткость общая, °Ж	3,96±0,59	7,0	ГОСТ 31954 (п.4)
17	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм³	259,0±25,9	1000	ГОСТ 18164

< 1,0; < 0,1; < 0,003; < 0,1; < 0,02; < 0,01 – ниже предела определения

Дата оформления результатов исследования: 24.12.2018г.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям	Терехова Г.С.	

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Заведующая отделом лабораторного контроля –

врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям:

М.Породе Жуковке Брянской области

 САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

Е.И. Кротова

подпись

общее количество страниц: 28 страница 14

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Код образца (пробы):

14вп-1:2-П/12.18


3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 20.12.18 15.30

Микробиологические исследования

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
15	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	0	не более 50	КОЕ в 1мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	КОЕ в 100мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	КОЕ в 100мл

Дата оформления результатов исследований: 21.12.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Жигунова Г.Н.	

Заведующая отделом лабораторного контроля -
врач по санитарно-гигиеническим исследованиям

 Е. И. Кротова

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Наименование пробы (образца): вода централизованного питьевого водоснабжения (скважина)

Код пробы (образца):

15вп-1:2-П/12.18

2. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 20.12.2018г. 15-30

3. Регистрационный № 9

4. Объем (масса, количество) пробы (образца), поступившей на исследование: 3,0 л

Средства измерений:

Наименование	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке:	Срок поверки	Условия проведения исследований (испытаний)
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01	0500851	528993	от 14.11.2018г. до 13.11.2020г.	Температура – 22,8°C Влажность – 39,1% Атм. д. - 741,9мм.рт.ст.
Анализатор жидкости «Эксперт-001»	4542	2-11510	от 16.08.2018г. до 15.08.2019г.	Температура – 22,8°C Влажность – 39,1% Атм. д. - 741,9мм.рт.ст.
Термогигрометр, «ИВА-6А-Д»	АЕ26	АА 3431027/04013	от 21.08.2018г. до 20.08.2019г.	В местах проведения исследований (испытаний)

Результаты исследований:

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерений	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	НД на метод исследования
Органолептические показатели				
1	Запах при 20°C, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.1)
1а	Запах при 60°C, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.1)
2	Привкус, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.2)
3	Мутность, мг/дм³ (530нм)	0,95±0,19	не более 1,5	ГОСТ Р 57164 (п. 6)
4	Цветность, градусы	< 1,0	не более 20,0	ГОСТ 31868 (п.5)
Неорганические вещества, мг/дм³				
5	Хлориды, мг/дм³	4,9±0,7	не более 350	ГОСТ 4245 (п.2)
6	Сульфаты, мг/дм³	11,0±1,1	не более 500	ГОСТ 31940 (п.6)
7	Азот аммиака, мг/дм³	< 0,1	не более 1,5	ГОСТ 33045 (п.5)
8	Нитриты, мг/дм³	< 0,003	не более 3,3	ГОСТ 33045 (п.6)
9	Нитраты (по NO3), мг/дм³	< 0,1	не более 45,0	ГОСТ 33045 (п.9)
10	Железо, мг/дм³	0,28±0,07	не более 0,3	ГОСТ 4011 (п.2)
11	Фториды, мг/дм³	0,60±0,09	не более 1,5	ГОСТ 4386 (п.1)
12	Медь, мг/дм³	< 0,02	не более 1,0	ГОСТ 4388 (п.2)
13	Марганец, мг/дм³	< 0,01	не более 0,1	ГОСТ 4974 (п.6)
Обобщенные показатели				
14	Водородный показатель, pH	7,80 ±0,2	6,0 – 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
15	Окисляемость перманганатная, мг/дм³	2,24±0,67	не более 5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154
16	Жесткость общая, °Ж	4,06±0,61	7,0	ГОСТ 31954 (п.4)
17	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм³	283,0±28,3	1000	ГОСТ 18164

< 1,0; < 0,1; < 0,003; < 0,1; < 0,02; < 0,01 – ниже предела определения

Дата оформления результатов исследования: 24.12.2018г.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям	Терехова Г.С.	

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

Заведующая отделом лабораторного контроля –

врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям:

М.П.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

Е.И. Кротова

подпись

общее количество страниц: 28 страница 19

1.Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2.Код образца (пробы):

15вп-1:2-П/12.18


3.Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 20.12.18 15.30

Микробиологические исследования

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
16	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	0	не более 50	КОЕ в 1мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	КОЕ в 100мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	КОЕ в 100мл

Дата оформления результатов исследований: 21.12.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Жигунова Г.Н.	

Заведующая отделом лабораторного контроля -
врач по санитарно-гигиеническим исследованиям

 Е. И. Кротова

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Наименование пробы (образца): вода централизованного питьевого водоснабжения (скважина)

Код пробы (образца):

16вп-1:2-П/12.18

2. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 20.12.2018г. 15-30

3. Регистрационный № 10

4. Объем (масса, количество) пробы (образца), поступившей на исследование: 3,0 л

Средства измерений:

Наименование	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке:	Срок поверки	Условия проведения исследований (испытаний)
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01	0500851	528993	от 14.11.2018г. до 13.11.2020г.	Температура – 22,8°C Влажность – 39,1% Атм. д. - 741,9мм.рт.ст.
Анализатор жидкости «Эксперт-001»	4542	2-11510	от 16.08.2018г. до 15.08.2019г.	Температура – 22,8°C Влажность – 39,1% Атм. д. - 741,9мм.рт.ст.
Термогигрометр, «ИВА-6А-Д»	AE26	АА 3431027/04013	от 21.08.2018г. до 20.08.2019г.	В местах проведения исследований (испытаний)

Результаты исследований:

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерений	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	НД на метод исследования
Органолептические показатели				
1	Запах при 20°C, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.1)
1а	Запах при 60°C, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.1)
2	Привкус, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.2)
3	Мутность, мг/дм ³ (530нм)	1,16±0,23	не более 1,5	ГОСТ Р 57164 (п. 6)
4	Цветность, градусы	< 1,0	не более 20,0	ГОСТ 31868 (п.5)
Неорганические вещества, мг/дм³				
5	Хлориды, мг/дм ³	4,9±0,7	не более 350	ГОСТ 4245 (п.2)
6	Сульфаты, мг/дм ³	8,0±0,8	не более 500	ГОСТ 31940 (п.6)
7	Азот аммиака, мг/дм ³	< 0,1	не более 1,5	ГОСТ 33045 (п.5)
8	Нитриты, мг/дм ³	< 0,003	не более 3,3	ГОСТ 33045 (п.6)
9	Нитраты (по NO ₃), мг/дм ³	< 0,1	не более 45,0	ГОСТ 33045 (п.9)
10	Железо, мг/дм ³	0,29±0,07	не более 0,3	ГОСТ 4011 (п.2)
11	Фториды, мг/дм ³	0,62±0,09	не более 1,5	ГОСТ 4386 (п.1)
12	Медь, мг/дм ³	< 0,02	не более 1,0	ГОСТ 4388 (п.2)
13	Марганец, мг/дм ³	< 0,01	не более 0,1	ГОСТ 4974 (п.6)
Обобщенные показатели				
14	Водородный показатель, pH	7,92 ±0,2	6,0 – 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
15	Окисляемость перманганатная, мг/дм ³	2,48±0,74	не более 5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154
16	Жесткость общая, °Ж	3,96±0,59	7,0	ГОСТ 31954 (п.4)
17	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм ³	294,0±29,4	1000	ГОСТ 18164

< 1,0; < 0,1; < 0,003; < 0,1; < 0,02; < 0,01 – ниже предела определения

Дата оформления результатов исследования: 24.12.2018г.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям	Терехова Г.С.	

 Заведующая отделом лабораторного контроля –
врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям:
М.П. Городе Жуковке Брянской области

 САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

Е.И. Кротова

подпись

общее количество страниц: 28 страница 21

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Код образца (пробы):

16вп-1:2-П/12.18

3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 20.12.18 15.30

Микробиологические исследования

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
17	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	0	не более 50	КОЕ в 1мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	КОЕ в 100мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	КОЕ в 100мл

Дата оформления результатов исследований: 24.12.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Жигунова Г.Н.	

Заведующая отделом лабораторного контроля -
врач по санитарно-гигиеническим исследованиям  Е. И. Кротова

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Наименование пробы (образца): вода централизованного питьевого водоснабжения (скважина)

Код пробы (образца):

17вп-1:2-П/12.18

2. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 20.12.2018г. 15-30

3. Регистрационный № 11

4. Объем (масса, количество) пробы (образца), поступившей на исследование: 3,0 л

Средства измерений:

Наименование	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке:	Срок поверки	Условия проведения исследований (испытаний)
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01	0500851	528993	от 14.11.2018г. до 13.11.2020г.	Температура – 22,8°C Влажность – 39,1% Атм. д. - 741,9мм.рт.ст.
Анализатор жидкости «Эксперт-001»	4542	2-11510	от 16.08.2018г. до 15.08.2019г.	Температура – 22,8°C Влажность – 39,1% Атм. д. - 741,9мм.рт.ст.
Термогигрометр, «ИВА-6А-Д»	АЕ26	АА 3431027/04013	от 21.08.2018г. до 20.08.2019г.	В местах проведения исследований (испытаний)

Результаты исследований:

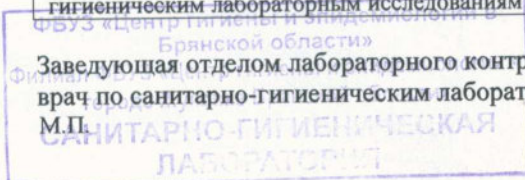
№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерений	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	НД на метод исследования
Органолептические показатели				
1	Запах при 20°C, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.1)
1а	Запах при 60°C, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.1)
2	Привкус, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.2)
3	Мутность, мг/дм ³ (530нм)	< 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164 (п. 6)
4	Цветность, градусы	< 1,0	не более 20,0	ГОСТ 31868 (п.5)
Неорганические вещества, мг/дм³				
5	Хлориды, мг/дм ³	4,9±0,7	не более 350	ГОСТ 4245 (п.2)
6	Сульфаты, мг/дм ³	11,0±1,1	не более 500	ГОСТ 31940 (п.6)
7	Азот аммиака, мг/дм ³	< 0,1	не более 1,5	ГОСТ 33045 (п.5)
8	Нитриты, мг/дм ³	< 0,003	не более 3,3	ГОСТ 33045 (п.6)
9	Нитраты (по NO ₃), мг/дм ³	< 0,1	не более 45,0	ГОСТ 33045 (п.9)
10	Железо, мг/дм ³	0,09±0,02	не более 0,3	ГОСТ 4011 (п.2)
11	Фториды, мг/дм ³	0,63±0,09	не более 1,5	ГОСТ 4386 (п.1)
12	Медь, мг/дм ³	< 0,02	не более 1,0	ГОСТ 4388 (п.2)
13	Марганец, мг/дм ³	< 0,01	не более 0,1	ГОСТ 4974 (п.6)
Обобщенные показатели				
14	Водородный показатель, рН	7,75±0,2	6,0 – 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
15	Окисляемость перманганатная, мг/дм ³	2,08±0,62	не более 5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154
16	Жесткость общая, °Ж	4,31±0,65	7,0	ГОСТ 31954 (п.4)
17	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм ³	287,0±28,7	1000	ГОСТ 18164

< 0,58; < 1,0; < 0,1; < 0,003; < 0,1; < 0,02; < 0,01 – ниже предела определения


Дата оформления результатов исследования: 24.12.2018г.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям	Терехова Г.С.	

Заведующая отделом лабораторного контроля –
врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям:
М.П. 

Е.И. Кротова

подпись 

общее количество страниц: 22 страница 23

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Код образца (пробы):

17ВП-1:2-П/12.18


3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 20.12.18 15.30

Микробиологические исследования

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
18	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	0	не более 50	КОЕ в 1мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	КОЕ в 100мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	КОЕ в 100мл

Дата оформления результатов исследований: 21.12.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Жигунова Г.Н.	

Заведующая отделом лабораторного контроля -
врач по санитарно-гигиеническим исследованиям

 Е. И. Кротова

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Наименование пробы (образца): вода централизованного питьевого водоснабжения (скважина)

Код пробы (образца):

18вп-1:2-П/12.18

2. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 20.12.2018г. 15-30

3. Регистрационный № 12

4. Объем (масса, количество) пробы (образца), поступившей на исследование: 3,0 л

Средства измерений:

Наименование	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке:	Срок поверки	Условия проведения исследований (испытаний)
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01	0500851	528993	от 14.11.2018г. до 13.11.2020г.	Температура – 22,8°C Влажность – 39,1% Атм. д. - 741,9мм.рт.ст.
Анализатор жидкости «Эксперт-001»	4542	2-11510	от 16.08.2018г. до 15.08.2019г.	Температура – 22,8°C Влажность – 39,1% Атм. д. - 741,9мм.рт.ст.
Термогигрометр, «ИВА-6А-Д»	АЕ26	АА 3431027/04013	от 21.08.2018г. до 20.08.2019г.	В местах проведения исследований (испытаний)

Результаты исследований:

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерений	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	НД на метод исследования
Органолептические показатели				
1	Запах при 20°C, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.1)
1а	Запах при 60°C, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.1)
2	Привкус, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.2)
3	Мутность, мг/дм ³ (530нм)	< 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164 (п. 6)
4	Цветность, градусы	< 1,0	не более 20,0	ГОСТ 31868 (п.5)
Неорганические вещества, мг/дм³				
5	Хлориды, мг/дм ³	4,9±0,7	не более 350	ГОСТ 4245 (п.2)
6	Сульфаты, мг/дм ³	10,0±1,0	не более 500	ГОСТ 31940 (п.6)
7	Азот аммиака, мг/дм ³	< 0,1	не более 1,5	ГОСТ 33045 (п.5)
8	Нитриты, мг/дм ³	< 0,003	не более 3,3	ГОСТ 33045 (п.6)
9	Нитраты (по NO ₃), мг/дм ³	0,9±0,2	не более 45,0	ГОСТ 33045 (п.9)
10	Железо, мг/дм ³	< 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011 (п.2)
11	Фториды, мг/дм ³	0,63±0,09	не более 1,5	ГОСТ 4386 (п.1)
12	Медь, мг/дм ³	< 0,02	не более 1,0	ГОСТ 4388 (п.2)
13	Марганец, мг/дм ³	< 0,01	не более 0,1	ГОСТ 4974 (п.6)
Обобщенные показатели				
14	Водородный показатель, pH	7,68±0,2	6,0 – 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
15	Окисляемость перманганатная, мг/дм ³	2,08±0,62	не более 5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154
16	Жесткость общая, °Ж	3,96±0,59	7,0	ГОСТ 31954 (п.4)
17	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм ³	276,0±27,6	1000	ГОСТ 18164

< 0,58; < 1,0; < 0,1; < 0,003; < 0,1; < 0,02; < 0,01 – ниже предела определения

Дата оформления результатов исследования: 24.12.2018г.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям	Терехова Г.С.	

Заведующая отделом лабораторного контроля – врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям:
М.П.

Е.И. Кротова

подпись

общее количество страниц: 28

страница 25

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Санитарно-гигиеническая лаборатория

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Код образца (пробы):

18ВП-1:2-П/12.18

3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 20.12.18 15.30

Микробиологические исследования

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
19	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	0	не более 50	КОЕ в 1мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	КОЕ в 100мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	КОЕ в 100мл

Дата оформления результатов исследований: 21.12.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Жигунова Г.Н.	

Заведующая отделом лабораторного контроля -
врач по санитарно-гигиеническим исследованиям

 Е. И. Кротова

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Наименование пробы (образца): вода централизованного питьевого водоснабжения (скважина)

Код пробы (образца):

19вп-1:2-П/12.18

2. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 20.12.2018г. 15-30

3. Регистрационный № 13

4. Объем (масса, количество) пробы (образца), поступившей на исследование: 3,0 л

Средства измерений:

Наименование	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке:	Срок поверки	Условия проведения исследований (испытаний)
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01	0500851	528993	от 14.11.2018г. до 13.11.2020г.	Температура – 22,8°C Влажность – 39,1% Атм. д. - 741,9мм.рт.ст.
Анализатор жидкости «Эксперт-001»	4542	2-11510	от 16.08.2018г. до 15.08.2019г.	Температура – 22,8°C Влажность – 39,1% Атм. д. - 741,9мм.рт.ст.
Термогигрометр, «ИВА-6А-Д»	AE26	АА 3431027/04013	от 21.08.2018г. до 20.08.2019г.	В местах проведения исследований (испытаний)

Результаты исследований:

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерений	Результат исследования	Величина допустимого уровня, не более	НД на метод исследования
Органолептические показатели				
1	Запах при 20°C, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.1)
1а	Запах при 60°C, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.1)
2	Привкус, баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 (п.5.8.2)
3	Мутность, мг/дм³ (530нм)	< 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164 (п. 6)
4	Цветность, градусы	< 1,0	не более 20,0	ГОСТ 31868 (п.5)
Неорганические вещества, мг/дм³				
5	Хлориды, мг/дм³	7,4±1,1	не более 350	ГОСТ 4245 (п.2)
6	Сульфаты, мг/дм³	10,0±1,0	не более 500	ГОСТ 31940 (п.6)
7	Азот аммиака, мг/дм³	< 0,1	не более 1,5	ГОСТ 33045 (п.5)
8	Нитриты, мг/дм³	< 0,003	не более 3,3	ГОСТ 33045 (п.6)
9	Нитраты (по NO ₃), мг/дм³	< 0,1	не более 45,0	ГОСТ 33045 (п.9)
10	Железо, мг/дм³	0,09±0,02	не более 0,3	ГОСТ 4011 (п.2)
11	Фториды, мг/дм³	0,63±0,09	не более 1,5	ГОСТ 4386 (п.1)
12	Медь, мг/дм³	< 0,02	не более 1,0	ГОСТ 4388 (п.2)
13	Марганец, мг/дм³	< 0,01	не более 0,1	ГОСТ 4974 (п.6)
Обобщенные показатели				
14	Водородный показатель, pH	7,78±0,2	6,0 – 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
15	Окисляемость перманганатная, мг/дм³	2,16±0,65	не более 5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154
16	Жесткость общая, °Ж	4,11±0,62	7,0	ГОСТ 31954 (п.4)
17	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм³	250,0±25,0	1000	ГОСТ 18164

< 0,58; < 1,0; < 0,1; < 0,003; < 0,1; < 0,02; < 0,01 – ниже предела определения

Дата оформления результатов исследования: 24.12.2018г.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям	Терехова Г.С.	

Заведующая отделом лабораторного контроля –
врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям:
М.П. _____

Е.И. Кротова

подпись

общее количество страниц: 28 страница 27

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Код образца (пробы):

19вп-1:2-П/12.18


3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 20.12.18 15.30

Микробиологические исследования

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
20	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	0	не более 50	КОЕ в 1мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	КОЕ в 100мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	КОЕ в 100мл

Дата оформления результатов исследований: 21.12.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Жигунова Г.Н.	

Заведующая отделом лабораторного контроля -
врач по санитарно-гигиеническим исследованиям

Е. И. Кротова



Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Жуковка Брянской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.514818 выдан 17.05.2016г.

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 02.02.2016г.

Юридический адрес: 241050, Брянская область, г. Брянск, пр. Ленина, д. 72

Фактический адрес: 242702, Брянская область, г. Жуковка, пер. Первомайский, д. 21-В

Тел/факс 848334 3-46-79 (E-mail): zh-ses@mail.ru ИНН 3250059330 КПП 324502002 ОГРН 1053244057239

Протокол лабораторных исследований

№ 1613вп-1618вп-2-П/07.18 от «26» июля 2018 год

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина д. Сетенка)

Код пробы (образца) –

1613вп-2-П/07.18

2. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина п. Сеща, ул. Дмитровская)

Код пробы (образца) –

1614вп-2-П/07.18

3. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина п. Сеща центральная усадьба)

Код пробы (образца) –

1615вп-2-П/07.18

4. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина д. Ст. Колышкино)

Код пробы (образца) –

1616вп-2-П/07.18

5. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина д. Афоново)

Код пробы (образца) –

1617вп-2-П/07.18

6. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина д. Алешинка)

Код пробы (образца) –

1618вп-2-П/07.18

Заявитель (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
юридический или адрес проживания): Брянская обл., п. Дубровка ул. Победы, д. 2
МУП Дубровского городского поселения «Водоканал Дубровский»

Место отбора: РФ Брянская обл., Дубровский район,

Дата и время отбора пробы (образца) 25.07.2018г. 10-00 Акт отбора 25.07.2018г.
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ 25.07.2018г. 14-00

Причина отбора: договор № 172 от 13.04.2018г.

Цель исследований: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

НД, в соответствии с которой отобрана проба (образец): ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки и хранения: спец. автотранспорт, лабораторная посуда, термосумка (1 при
доставке +4 °C)

Дополнительные сведения:

Лицо, ответственное за оформление данного протокола Щербакова У.А.
Ф.И.О.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

М.п.

подпись
Л.М. Мясникова

Протокол № 1613вп-1618вп-2-П/07.18 от 26.07.2018г. распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.
Полное или частичное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения руководителя
ИЛЦ (заместителя руководителя ИЛЦ) запрещена.

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Код образца (пробы):

1613ВП-2-П/07.18

3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 25.07.18 14.30

Микробиологические исследования				
Условия проведения исследований	Температура, °C		Влажность, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.
	23,1		56,5	744,0
Средства измерений:				
Наименование оборудования	Заводской номер	№ свидетельства о поверке/аттестации	Срок поверки/аттестации	Условия проведения исследований (испытаний)
Термогигрометр ИВА-6А-Д	АЕ 26	АА 2307615	От 15.08.2017г. до 14.08.2018г.	В местах проведения исследований (испытаний)

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
5	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	0	не более 50	КОЕ в 1мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	КОЕ в 100мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	КОЕ в 100мл

Дата оформления результатов исследований: 26.07.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Жигунова Г.Н.	

Заведующая отделом лабораторного контроля - врач по санитарно-гигиеническим исследованиям Е. И. Кротова

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Код образца (пробы):

1614ВП-2-П/07.18


3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 25.07.18 14.30

Микробиологические исследования				
Условия проведения исследований	Температура, °C		Влажность, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.
	23,1		56,5	744,0
Средства измерений:				
Наименование оборудования	Заводской номер	№ свидетельства о поверке/аттестации	Срок поверки/аттестации	Условия проведения исследований (испытаний)
Термогигрометр ИВА-6А-Д	АЕ 26	АА 2307615	От 15.08.2017г. до 14.08.2018г.	В местах проведения исследований (испытаний)
Регистр	Определяется			

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
6	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	0	не более 50	КОЕ в 1мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	КОЕ в 100мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	КОЕ в 100мл

Дата оформления результатов исследований: 26.07.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Жигунова Г.Н.	

Заведующая отделом лабораторного контроля - врач по санитарно-гигиеническим исследованиям

Е. И. Кротова

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Жуковке Брянской области»
 М. п. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Код образца (пробы):

1615ВП-2-П/07.18

3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 25.07.18 14.30

Микробиологические исследования

Условия проведения исследований	Микробиологические исследования		
	Температура, °С	Влажность, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.
	23,1	56,5	744,0
Средства измерений:			
Наименование оборудования	Заводской номер	№ свидетельства о поверке/аттестации	Срок поверки/аттестации
Термогигрометр ИВА-6А-Д	АЕ 26	АА 2307615	От 15.08.2017г. до 14.08.2018г.
		Условия проведения исследований (испытаний)	
		В местах проведения исследований (испытаний)	

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
7	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	0	не более 50	КОЕ в 1мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	КОЕ в 100мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	КОЕ в 100мл

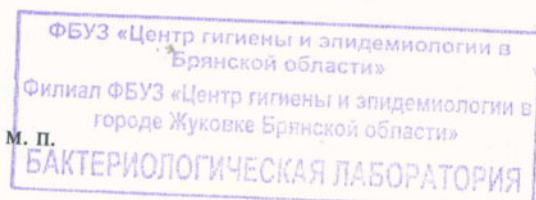
Дата оформления результатов исследований: 26.07.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Жигунова Г.Н.	

Заведующая отделом лабораторного контроля - врач по санитарно-гигиеническим исследованиям

Е. И. Кротова



1. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Код образца (пробы):

1616ВП-2-П/07.18

3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 25.07.18 14.30

Микробиологические исследования

Микробиологические исследования				
Условия проведения исследований	Температура, °C		Влажность, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.
	23,1		56,5	744,0
Средства измерений:				
Наименование оборудования	Заводской номер	№ свидетельства о поверке/аттестации	Срок поверки/аттестации	Условия проведения исследований (испытаний)
Термогигрометр ИВА-6А-Д	АЕ 26	АА 2307615	От 15.08.2017г. до 14.08.2018г.	В местах проведения исследований (испытаний)
Регистр	Отправ...			

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
8	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	0	не более 50	КОЕ в 1мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	КОЕ в 100мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	КОЕ в 100мл

Дата оформления результатов исследований: 26.07.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Жигунова Г.Н.	

Заведующая отделом лабораторного контроля - врач по санитарно-гигиеническим исследованиям

 Е. И. Кротова

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Код образца (пробы):

1617ВП-2-П/07.18

3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 25.07.18 14.30

Микробиологические исследования

Микробиологические исследования				
Условия проведения исследований	Температура, °C		Влажность, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.
	23,1		56,5	
Средства измерений:				
Наименование оборудования	Заводской номер	№ свидетельства о поверке/аттестации	Срок поверки/аттестации	Условия проведения исследований (испытаний)
Термогигрометр ИВА-6А-Д	АЕ 26	АА 2307615	От 15.08.2017г. до 14.08.2018г.	В местах проведения исследований (испытаний)
Регистр	Определен			

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
9	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	0	не более 50	КОЕ в 1мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	КОЕ в 100мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	КОЕ в 100мл

Дата оформления результатов исследований: 26.07.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Жигунова Г.Н.	

Заведующая отделом лабораторного контроля - врач по санитарно-гигиеническим исследованиям

Е. И. Кротова

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Код образца (пробы):

1618ВП-2-П/07.18

3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 25.07.18 14.30

Микробиологические исследования

Микробиологические исследования				
Условия проведения исследований		Температура, °С	Влажность, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.
		23,1	56,5	744,0
Средства измерений:				
Наименование оборудования	Заводской номер	№ свидетельства о поверке/аттестации	Срок поверки/аттестации	Условия проведения исследований (испытаний)
Термогигрометр ИВА-6А-Д	АЕ 26	АА 2307615	От 15.08.2017г. до 14.08.2018г.	В местах проведения исследований (испытаний)
Регистр	Определен			

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
10	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	0	не более 50	КОЕ в 1мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	КОЕ в 100мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	КОЕ в 100мл

Дата оформления результатов исследований: 26.07.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Жигунова Г.Н.	

Заведующая отделом лабораторного контроля - врач по санитарно-гигиеническим исследованиям

 Е. И. Кротова

Протокол лабораторных исследований

№ 911вп-920вп-2-П/05.18 от «17» мая 2018 год

1.Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина д. Пеклино)

Код пробы (образца) –

911вп-2-П/05.18

2.Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина д. Мареевка)

Код пробы (образца) –

912вп-2-П/05.18

3.Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина д. Салынь)

Код пробы (образца) –

913вп-2-П/05.18

4.Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина д. Забелизна)

Код пробы (образца) –

914вп-2-П/05.18

5.Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина д. Алешня)

Код пробы (образца) –

915вп-2-П/05.18

6.Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина п. Сеща, ул. Морозова)

Код пробы (образца) –

916вп-2-П/05.18

7.Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина д. Минеральные воды (ферма))

Код пробы (образца) –

917вп-2-П/05.18

8.Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина д. Минеральные воды)

Код пробы (образца) –

918вп-2-П/05.18

9.Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина д. Сусняг)

Код пробы (образца) –

919вп-2-П/05.18

10.Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина д. Рябчи)

Код пробы (образца) –

920вп-2-П/05.18

Заявитель (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, юридический или адрес проживания): Брянская обл., п. Дубровка ул. Победы, д. 2 МУП Дубровского городского поселения «Водоканал Дубровский»

Место отбора: РФ Брянская обл., Дубровский район,

Дата и время отбора пробы (образца) 16.05.2018г. 09-00 Акт отбора 16.05.2018г.

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ 16.05.2018г. 15-00

Причина отбора: договор № 172 от 13.04.2018г.

Цель исследований: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

НД, в соответствии с которой отобрана проба (образец): ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки и хранения: спец. автотранспорт, лабораторная посуда, термосумка (*t при доставке +4 °C*)

Дополнительные сведения:

Лицо, ответственное за оформление данного протокола Щербакова У.А.
Ф.И.О.


подпись

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

М.п.





Л.М. Мясникова

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Код образца (пробы):

912ВП-2-П/05.18

3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 16.05.18 15.30


Микробиологические исследования

Микробиологические исследования				
Условия проведения исследований	Температура, °С		Влажность, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.
	21,2		53,4	747,3
Средства измерений:				
Наименование оборудования	Заводской номер	№ свидетельства о поверке/аттестации	Срок поверки/аттестации	Условия проведения исследований (испытаний)
Термогигрометр ИВА-6А-Д	АЕ 25	АА 2307614	От 15.08.2017г. до 14.08.2018г.	В местах проведения исследований (испытаний)

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
2	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	0	не более 50	КОЕ/мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл

Дата оформления результатов исследований: 17.05.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Жигунова Г.Н.	

Заведующая отделом лабораторного контроля - врач по санитарно-гигиеническим исследованиям

 Е. И. Кротова

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Код образца (пробы):

913ВП-2-П/05.18

3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 16.05.18 15.30

Микробиологические исследования

Условия проведения исследований	микробиологические исследования			
	Температура, °С	Влажность, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	
	21,2	53,4	747,3	
Средства измерений:				
Наименование оборудования	Заводской номер	№ свидетельства о поверке/аттестации	Срок поверки/аттестации	Условия проведения исследований (испытаний)
Термогигрометр ИВА-6А-Д	АЕ 25	АА 2307614	От 15.08.2017г. до 14.08.2018г.	В местах проведения исследований (испытаний)

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
3	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	2	не более 50	КОЕ/мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл

Дата оформления результатов исследований: 17.05.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Жигунова Г.Н.	

Заведующая отделом лабораторного контроля - врач по санитарно-гигиеническим исследованиям

Е. И. Кротова

1. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения

2. **Код образца (пробы):**

914ВП-2-П/05.18


3. **Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию:** 16.05.18 15.30

Микробиологические исследования				
Условия проведения исследований	Температура, °С		Влажность, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.
	21,2		53,4	747,3
Средства измерений:				
Наименование оборудования	Заводской номер	№ свидетельства о поверке/аттестации	Срок поверки/аттестации	Условия проведения исследований (испытаний)
Термогигрометр ИВА-6А-Д	АЕ 25	АА 2307614	От 15.08.2017г. до 14.08.2018г.	В местах проведения исследований (испытаний)

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
4	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	0	не более 50	КОЕ/мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл

Дата оформления результатов исследований: 17.05.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Жигунова Г.Н.	

Заведующая отделом лабораторного контроля - врач по санитарно-гигиеническим исследованиям

 Е. И. Кротова

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Код образца (пробы):

915вп-2-П/05.18

3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 16.05.18 15.30


Микробиологические исследования

Микробиологические исследования				
Условия проведения исследований	Температура, °С		Влажность, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.
	21,2		53,4	747,3
Средства измерений:				
Наименование оборудования	Заводской номер	№ свидетельства о поверке/аттестации	Срок поверки/аттестации	Условия проведения исследований (испытаний)
Термогигрометр ИВА-6А-Д	АЕ 25	АА 2307614	От 15.08.2017г. до 14.08.2018г.	В местах проведения исследований (испытаний)

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
5	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	0	не более 50	КОЕ/мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл

Дата оформления результатов исследований: 17.05.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Жигунова Г.Н.	

Заведующая отделом лабораторного контроля - врач по санитарно-гигиеническим исследованиям

 Е. И. Кротова

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Код образца (пробы):

916вп-2-П/05.18

3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 16.05.18 15.30

Микробиологические исследования

Условия проведения исследований	Температура, °С		Влажность, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.
	21,2		53,4	747,3
Средства измерений:				
Наименование оборудования	Заводской номер	№ свидетельства о поверке/аттестации	Срок поверки/аттестации	Условия проведения исследований (испытаний)
Термогигрометр ИВА-6А-Д	АЕ 25	АА 2307614	От 15.08.2017г. до 14.08.2018г.	В местах проведения исследований (испытаний)

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
6	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	2	не более 50	КОЕ/мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл

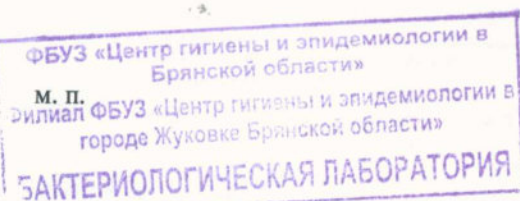
Дата оформления результатов исследований: 17.05.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Жигунова Г.Н.	

Заведующая отделом лабораторного контроля - врач по санитарно-гигиеническим исследованиям

Е. И. Кротова



1. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Код образца (пробы):

917ВП-2-П/05.18

3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 16.05.18 15.30


Микробиологические исследования

Условия проведения исследований	Температура, °С		Влажность, %		Атмосферное давление, мм.рт.ст.
	21,2		53,4		747,3
Средства измерений:					
Наименование оборудования	Заводской номер	№ свидетельства о поверке/аттестации	Срок поверки/аттестации	Условия проведения исследований (испытаний)	
Термогигрометр ИВА-6А-Д	АЕ 25	АА 2307614	От 15.08.2017г. до 14.08.2018г.	В местах проведения исследований (испытаний)	

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
7	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	4	не более 50	КОЕ/мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл

Дата оформления результатов исследований: 17.05.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Жигунова Г.Н.	

Заведующая отделом лабораторного контроля -
врач по санитарно-гигиеническим исследованиям

 Е. И. Кротова

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Код образца (пробы):

918вп-2-П/05.18

3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 16.05.18 15.30

Микробиологические исследования

Микробиологические исследования				
Условия проведения исследований	Температура, °С		Влажность, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.
	21,2		53,4	747,3
Средства измерений:				
Наименование оборудования	Заводской номер	№ свидетельства о поверке/аттестации	Срок поверки/аттестации	Условия проведения исследований (испытаний)
Термогигрометр ИВА-6А-Д	АЕ 25	АА 2307614	От 15.08.2017г. до 14.08.2018г.	В местах проведения исследований (испытаний)

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
8	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	0	не более 50	КОЕ/мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл

Дата оформления результатов исследований: 17.05.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Жигунова Г.Н.	

Заведующая отделом лабораторного контроля - врач по санитарно-гигиеническим исследованиям

Е. И. Кротова

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Код образца (пробы):

919ВП-2-П/05.18

3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 16.05.18 15.30

Микробиологические исследования

Условия проведения исследований	Температура, °С		Влажность, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.
	21,2		53,4	747,3
Средства измерений:				
Наименование оборудования	Заводской номер	№ свидетельства о поверке/аттестации	Срок поверки/аттестации	Условия проведения исследований (испытаний)
Термогигрометр ИВА-6А-Д	АЕ 25	АА 2307614	От 15.08.2017г. до 14.08.2018г.	В местах проведения исследований (испытаний)

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
9	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	0	не более 50	КОЕ/мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл

Дата оформления результатов исследований: 17.05.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Жигунова Г.Н.	

Заведующая отделом лабораторного контроля -
врач по санитарно-гигиеническим исследованиям

 Е. И. Кротова

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Код образца (пробы):

920ВП-2-П/05.18

3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 16.05.18 15.30

Микробиологические исследования

Микробиологические исследования				
Условия проведения исследований	Температура, °С		Влажность, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.
	21,2		53,4	747,3
Средства измерений:				
Наименование оборудования	Заводской номер	№ свидетельства о поверке/аттестации	Срок поверки/аттестации	Условия проведения исследований (испытаний)
Термогигрометр ИВА-6А-Д	АЕ 25	АА 2307614	От 15.08.2017г. до 14.08.2018г.	В местах проведения исследований (испытаний)

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
10	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	0	не более 50	КОЕ/мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл

Дата оформления результатов исследований: 17.05.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Жигунова Г.Н.	

Заведующая отделом лабораторного контроля - врач по санитарно-гигиеническим исследованиям

Е. И. Кротова

Протокол лабораторных исследований

№ 729вп-738вп-2-П/04.18 от «26» апреля 2018 год

1.Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина д. Зимницкая Слобода)

Код пробы (образца) –

729вп-2-П/04.18

2.Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина д. Рековичи)

Код пробы (образца) –

730вп-2-П/04.18

3.Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина д. Рековичи (Сторонка))

Код пробы (образца) –

731вп-2-П/04.18

4.Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина д. Голубея)

Код пробы (образца) –

732вп-2-П/04.18

5.Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина д. Казаново)

Код пробы (образца) –

733вп-2-П/04.18

6.Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина д. Вязовск)

Код пробы (образца) –

734вп-2-П/04.18

7.Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина д. Алешня)

Код пробы (образца) –

735вп-2-П/04.18

8.Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина д. Герасимовка)

Код пробы (образца) –

736вп-2-П/04.18

9.Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина д. Радичи (Новые))

Код пробы (образца) –

737вп-2-П/04.18

10.Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
(арт. скважина д. Радичи (Старые))

Код пробы (образца) –

738вп-2-П/04.18

Заявитель (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, юридический или адрес проживания): Брянская обл., п. Дубровка ул. Победы, д. 2
МУП Дубровского городского поселения «Водоканал Дубровский»

Место отбора: РФ Брянская обл., Дубровский район,

Дата и время отбора пробы (образца) 25.04.2018г. 10-00 **Акт отбора** 25.04.2018г.

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ 25.04.2018г. 14-00

Причина отбора: договор № 172 от 13.04.2018г.

Цель исследований: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

НД, в соответствии с которой отобрана проба (образец): ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки и хранения: спец. автотранспорт, лабораторная посуда, термосумка (*t при доставке +4°C*)

Дополнительные сведения:

Лицо, ответственное за оформление данного протокола Щербакова У.А.
Ф.И.О.


подпись



Руководитель (заместитель) ИЛЦ



Л.М. Мясникова

1.Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2.Код образца (пробы):

729ВП-2-П/04.18

3.Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 25.04.18 14.40

Микробиологические исследования

Условия проведения исследований	Температура, °С		Влажность, %		Атмосферное давление, мм.рт.ст.	
	22,8		39,3		746,2	
Средства измерений:						
Наименование оборудования	Заводской номер	№ свидетельства о поверке/аттестации	Срок поверки/аттестации		Условия проведения исследований (испытаний)	
Термогигрометр ИВА-6А-Д	АЕ 25	АА 2307614	От 15.08.2017г. до 14.08.2018г.		В местах проведения исследований (испытаний)	

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
7	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	0	не более 50	КОЕ/мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл

Дата оформления результатов исследований: 26.04.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Воронина С. В.	

Заведующая отделом лабораторного контроля - врач по санитарно-гигиеническим исследованиям

Е. И. Кротова

1.Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2.Код образца (пробы):

730ВП-2-П/04.18

3.Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 25.04.18 14.40

Микробиологические исследования

Условия проведения исследований	Температура, °С		Влажность, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.
	22,8		39,3	746,2
Средства измерений:				
Наименование оборудования	Заводской номер	№ свидетельства о поверке/аттестации	Срок поверки/аттестации	Условия проведения исследований (испытаний)
Термогигрометр ИВА-6А-Д	АЕ 25	АА 2307614	От 15.08.2017г. до 14.08.2018г.	В местах проведения исследований (испытаний)

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
8	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	0	не более 50	КОЕ/мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл

Дата оформления результатов исследований: 26.04.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Воронина С. В.	

Заведующая отделом лабораторного контроля - врач по санитарно-гигиеническим исследованиям

Е. И. Кротова



1.Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2.Код образца (пробы):

731вп-2-П/04.18

3.Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 25.04.18 14.40

Микробиологические исследования

Условия проведения исследований	Температура, °С		Влажность, %		Атмосферное давление, мм.рт.ст.
	22,8		39,3		746,2
Средства измерений:					
Наименование оборудования	Заводской номер	№ свидетельства о поверке/аттестации	Срок поверки/аттестации		Условия проведения исследований (испытаний)
Термогигрометр ИВА-6А-Д	АЕ 25	АА 2307614	От 15.08.2017г. до 14.08.2018г.		В местах проведения исследований (испытаний)

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
9	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	0	не более 50	КОЕ/мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл

Дата оформления результатов исследований: 26.04.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Воронина С. В.	

Заведующая отделом лабораторного контроля - врач по санитарно-гигиеническим исследованиям

Е. И. Кротова



1.Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2.Код образца (пробы):

732ВП-2-П/04.18

3.Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 25.04.18 14.40

Микробиологические исследования

Условия проведения исследований	Температура, °С		Влажность, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.
	22,8		39,3	746,2
Средства измерений:				
Наименование оборудования	Заводской номер	№ свидетельства о поверке/аттестации	Срок поверки/аттестации	Условия проведения исследований (испытаний)
Термогигрометр ИВА-6А-Д	АЕ 25	АА 2307614	От 15.08.2017г. до 14.08.2018г.	В местах проведения исследований (испытаний)

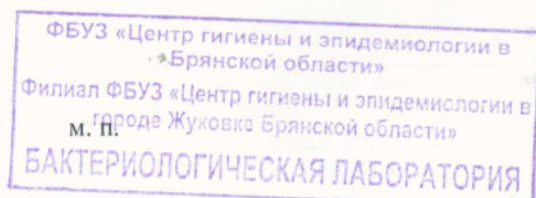
Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
10	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	0	не более 50	КОЕ/мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл

Дата оформления результатов исследований: 26.04.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Воронина С. В.	

Заведующая отделом лабораторного контроля - врач по санитарно-гигиеническим исследованиям _____ Е. И. Кротова

1.Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2.Код образца (пробы):

733ВП-2-П/04.18

3.Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 25.04.18 14.40


Микробиологические исследования

Условия проведения исследований	Температура, °С	Влажность, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.	
	22,8	39,3	746,2	
Средства измерений:				
Наименование оборудования	Заводской номер	№ свидетельства о поверке/аттестации	Срок поверки/аттестации	Условия проведения исследований (испытаний)
Термогигрометр ИВА-6А-Д	АЕ 25	АА 2307614	От 15.08.2017г. до 14.08.2018г.	В местах проведения исследований (испытаний)

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
11	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	0	не более 50	КОЕ/мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл

Дата оформления результатов исследований: 26.04.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Воронина С. В.	

Заведующая отделом лабораторного контроля -
врач по санитарно-гигиеническим исследованиям

Е. И. Кротова



1.Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2.Код образца (пробы):

734вп-2-П/04.18

3.Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 25.04.18 14.40

Микробиологические исследования

Условия проведения исследований	Температура, °С		Влажность, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.
	22,8		39,3	746,2
Средства измерений:				
Наименование оборудования	Заводской номер	№ свидетельства о поверке/аттестации	Срок поверки/аттестации	Условия проведения исследований (испытаний)
Термогигрометр ИВА-6А-Д	АЕ 25	АА 2307614	От 15.08.2017г. до 14.08.2018г.	В местах проведения исследований (испытаний)

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
12	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	0	не более 50	КОЕ/мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл

Дата оформления результатов исследований: 26.04.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Воронина С. В.	

Заведующая отделом лабораторного контроля - врач по санитарно-гигиеническим исследованиям

Е. И. Кротова

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Код образца (пробы):

735вп-2-П/04.18

3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 25.04.18 14.40


Микробиологические исследования

Условия проведения исследований	Температура, °С		Влажность, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.
	22,8		39,3	746,2
Средства измерений:				
Наименование оборудования	Заводской номер	№ свидетельства о поверке/аттестации	Срок поверки/аттестации	Условия проведения исследований (испытаний)
Термогигрометр ИВА-6А-Д	АЕ 25	АА 2307614	От 15.08.2017г. до 14.08.2018г.	В местах проведения исследований (испытаний)

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
13	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	0	не более 50	КОЕ/мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл

Дата оформления результатов исследований: 26.04.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Воронина С. В.	

Заведующая отделом лабораторного контроля - врач по санитарно-гигиеническим исследованиям

Е. И. Кротова



1. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Код образца (пробы):

736ВП-2-П/04.18

3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 25.04.18 14.40

Микробиологические исследования

Условия проведения исследований	Температура, °С		Влажность, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.
	22,8		39,3	746,2
Средства измерений:				
Наименование оборудования	Заводской номер	№ свидетельства о поверке/аттестации	Срок поверки/аттестации	Условия проведения исследований (испытаний)
Термогигрометр ИВА-6А-Д	АЕ 25	АА 2307614	От 15.08.2017г. до 14.08.2018г.	В местах проведения исследований (испытаний)

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
14	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	0	не более 50	КОЕ/мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл

Дата оформления результатов исследований: 26.04.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Воронина С. В.	

Заведующая отделом лабораторного контроля - врач по санитарно-гигиеническим исследованиям

Е. И. Кротова

Общее количество страниц:

12 страница 10

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Код образца (пробы):

737вп-2-П/04.18

3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 25.04.18 14.40


Микробиологические исследования

Микробиологические исследования				
Условия проведения исследований	Температура, °С		Влажность, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.
	22,8		39,3	746,2
Средства измерений:				
Наименование оборудования	Заводской номер	№ свидетельства о поверке/аттестации	Срок поверки/аттестации	Условия проведения исследований (испытаний)
Термогигрометр ИВА-6А-Д	АЕ 25	АА 2307614	От 15.08.2017г. до 14.08.2018г.	В местах проведения исследований (испытаний)

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
15	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	0	не более 50	КОЕ/мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл

Дата оформления результатов исследований: 26.04.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Воронина С. В.	

Заведующая отделом лабораторного контроля - врач по санитарно-гигиеническим исследованиям

Е. И. Кротова

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в М. П. городе Жуковке Брянской области»

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Общее количество страниц:

12 страница 11

1.Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2.Код образца (пробы):

738вп-2-П/04.18

3.Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 25.04.18 14.40

Микробиологические исследования

Условия проведения исследований	Температура, °С		Влажность, %	Атмосферное давление, мм.рт.ст.
	22,8		39,3	746,2
Средства измерений:				
Наименование оборудования	Заводской номер	№ свидетельства о поверке/аттестации	Срок поверки/аттестации	Условия проведения исследований (испытаний)
Термогигрометр ИВА-6А-Д	АЕ 25	АА 2307614	От 15.08.2017г. до 14.08.2018г.	В местах проведения исследований (испытаний)

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
16	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	0	не более 50	КОЕ/мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл

Дата оформления результатов исследований: 26.04.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Воронина С. В.	

Заведующая отделом лабораторного контроля -
врач по санитарно-гигиеническим исследованиям

Е. И. Кротова



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Жуковка Брянской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.514818 выдан 17.05.2016г.

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 02.02.2016г.

Юридический адрес: 241050, Брянская область, г. Брянск, пр. Ленина, д. 72

Фактический адрес: 242702, Брянская область, г. Жуковка, пер. Первомайский, д. 21-В

Тел/факс 848334 3-46-79 (E-mail): zh-scs@online.debryansk.ru ИНН 3250059330 КПП 324502002 ОГРН 1053244057239

Протокол лабораторных исследований

№ 47вп-48вп-1:2-М/04.18 от «06» апреля 2018 год

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
(в/колонка, ул. Победы, д.8)

Код пробы (образца) –

47вп-1:2-М/04.18

2. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
(в/колонка, ул. 324 Дивизии, д.11)

Код пробы (образца) –

48вп-1:2-М/04.18

Заявитель (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
юридический или адрес проживания): ТО У Роспотребнадзора по Брянской области в Жуковском,
Дубровском, Рогнединском и Клетнянском районах

Брянская обл., п. Дубровка ул. Победы, д.2 МУП «Водоканал Дубровский»

Место отбора: п. Дубровка, поселковый водопровод

Дата и время отбора пробы (образца) 05.04.2018г. 09-00 Акт отбора 05.04.2018г.

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ 05.04.2018г. 15-00


Причина отбора: СГМ предписание ТО Управления Роспотребнадзора № 130 от 03.04.2018г.

НД, в соответствии с которой отобрана проба (образец): ГОСТ Р 56237-2014; ГОСТ 31942-2012;

Цель исследований: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Условия транспортировки и хранения: спец. автотранспорт, лабораторная посуда,
термосумка (t при доставке +4°C)

Лицо, ответственное за оформление данного протокола Щербакова У.А.
Ф.И.О.


подпись

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

Л.М. Мясникова

М.п.

Протокол № 47вп-48вп-1:2-М/04.18 от 06.04.2018г. распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.
Полное или частичное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения руководителя ИЛЦ
(заместителя руководителя ИЛЦ) запрещена

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Код образца (пробы): 47ВП-1:2-М/04.18

3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 05.04.18 15.30

Микробиологические исследования				
Условия проведения исследований: Температура 22,4°C; относительная влажность 30,5%; атмосферное давление 745,8 мм. рт. ст				
Средства измерений:				
Наименование оборудования	Заводской номер	№ свидетельства о поверке/аттестации	Срок поверки/аттестации	Условия проведения исследований (испытаний)
Термогигрометр ИВА-6А-Д	АЕ 25	АА 2307614	От 15.08.2017г. до 14.08.2018г.	В местах проведения исследований (испытаний)

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
1	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	0	не более 50	КОЕ/мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл

Дата оформления результатов исследований: 06.04.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Воронина С.В.	

Заведующая отделом лабораторного контроля - врач по санитарно-гигиеническим исследованиям  Е. И. Кротова

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Жуковка Брянской области»
 М. П. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения, (водоразборная колонка)
2. Код пробы (образца): 47вп-1:2-М/04.18
3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 05.04.2018г. 15-30
4. Регистрационный № 68
5. Объем (масса, количество) пробы (образца), поступившей на исследование: 3,0 л

Средства измерений:

Наименование	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке:	Срок поверки	Условия проведения исследований (испытаний)
Фотометр фотоэлектрический, «КФК-3-01»	0500851	406551	от 04.08.2016г. до 03.08.2018г.	температура – 23,0° С влажность – 35,3% атмосферное давление -744,4мм.рт.ст.
Анализатор жидкости, «Эксперт-001»	4542	475360	от 08.11.2017г. до 07.11.2018г.	температура – 23,0° С влажность – 35,3% атмосферное давление -744,4мм.рт.ст.
Термогигрометр, ИВА-6А-Д	АЕ26	АА 2307615	от 15.08.2017г. до 14.08.2018г.	В местах проведения исследований (испытаний)

Результаты исследований:

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерений	Результаты исследования	Величина допустимого уровня, не более	НД на метод исследования
Неорганические вещества, мг/дм ³				
1.	Хлориды, мг/дм ³	4,9±0,7	350,0	ГОСТ 4245 (п.2)
2.	Сульфаты, мг/дм ³	15,0±1,5	500,0	ГОСТ 31940 (п.6)
3.	Азот аммиака, мг/дм ³	0,64±0,06	1,5	ГОСТ 33045 (п.5)
4.	Нитриты, мг/дм ³	< 0,003	3,3	ГОСТ 33045 (п.6)
5.	Нитраты (по NO ₃), мг/дм ³	< 0,1	45,0	ГОСТ 33045 (п.9)
6.	Железо, мг/дм ³	0,30±0,07	0,3	ГОСТ 4011 (п.2)
7.	Фториды, мг/дм ³	0,65±0,09	1,5	ГОСТ 4386 (п.1)
Обобщенные показатели				
8.	Жесткость общая, °Ж	3,96±0,59	7,0	ГОСТ 31954 (п.4)

< 0,003; < 0,1 – ниже предела обнаружения

Дата оформления результатов исследования: 06.04.2018г.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям	Терехова Г.С.	

Заведующая отделом лабораторного контроля –

ФБУЗ «Центр санитарно-гигиенических и лабораторных исследований»
М.П. Брянской области
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
городе Жуковке Брянской области
**САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ**

Е.И. Кротова

подпись

общее количество страниц: 5 страница 3

1.Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

2.Код образца (пробы):

48вп-1:2-М/04.18


3.Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 05.04.18 15.30

Микробиологические исследования				
Условия проведения исследований: Температура 22,4°С; относительная влажность 30,5%; атмосферное давление 745,8 мм. рт. ст				
Средства измерений:				
Наименование оборудования	Заводской номер	№ свидетельства о поверке/аттестации	Срок поверки/аттестации	Условия проведения исследований (испытаний)
Термогигрометр ИВА-6А-Д	АЕ 25	АА 2307614	От 15.08.2017г. до 14.08.2018г.	В местах проведения исследований (испытаний)

Регистрационный №	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Гигиенические нормативы	Единицы измерения
2	Общее микробное число при температуре 37°	МУК 4.2.1018-01	2	не более 50	КОЕ/мл
	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл
	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены в 100,0	отсутствие в 100,0	мл

Дата оформления результатов исследований: 06.04.18

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Фельдшер лаборант	Воронина С.В.	

Заведующая отделом лабораторного контроля -
врач по санитарно-гигиеническим исследованиям

Е. И. Кротова

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Брянской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
городе Жуковке Брянской области»
М. П. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения, (водоразборная колонка)
2. Код пробы (образца): 48вп-1:2-М/04.18
3. Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 05.04.2018г. 15-30
4. Регистрационный № 69
5. Объем (масса, количество) пробы (образца), поступившей на исследование: 3,0 л

Средства измерений:

Наименование	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке:	Срок поверки	Условия проведения исследований (испытаний)
Фотометр фотоэлектрический, «КФК-3-01»	0500851	406551	от 04.08.2016г. до 03.08.2018г.	температура – 23,0° С влажность – 35,3% атмосферное давление -744,4мм.рт.ст.
Анализатор жидкости, «Эксперт-001»	4542	475360	от 08.11.2017г. до 07.11.2018г.	температура – 23,0° С влажность – 35,3% атмосферное давление -744,4мм.рт.ст.
Термогигрометр, ИВА-6А-Д	АЕ26	АА 2307615	от 15.08.2017г. до 14.08.2018г.	В местах проведения исследований (испытаний)

Результаты исследований:

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерений	Результаты исследования	Величина допустимого уровня, не более	НД на метод исследования
Неорганические вещества, мг/дм³				
1.	Хлориды, мг/дм³	3,9±0,6	350,0	ГОСТ 4245 (п.2)
2.	Сульфаты, мг/дм³	12,0±1,2	500,0	ГОСТ 31940 (п.6)
3.	Азот аммиака, мг/дм³	0,33±0,03	1,5	ГОСТ 33045 (п.5)
4.	Нитриты, мг/дм³	0,013±0,003	3,3	ГОСТ 33045 (п.6)
5.	Нитраты (по NO3), мг/дм³	< 0,1	45,0	ГОСТ 33045 (п.9)
6.	Железо, мг/дм³	0,29±0,07	0,3	ГОСТ 4011 (п.2)
7.	Фториды, мг/дм³	0,67±0,10	1,5	ГОСТ 4386 (п.1)
Обобщенные показатели				
8.	Жесткость общая, ° Ж	3,86±0,58	7,0	ГОСТ 31954 (п.4)

< 0,1 – ниже предела обнаружения

Дата оформления результатов исследования: 06.04.2018г.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям	Должность	Ф.И.О.	Подпись
		Терехова Г.С.	

Заведующая отделом лабораторного контроля – врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям:

М.П. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Жуковский Брянской области»
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

подпись Е.И. Кротова

общее количество страниц: 5 страница 5